
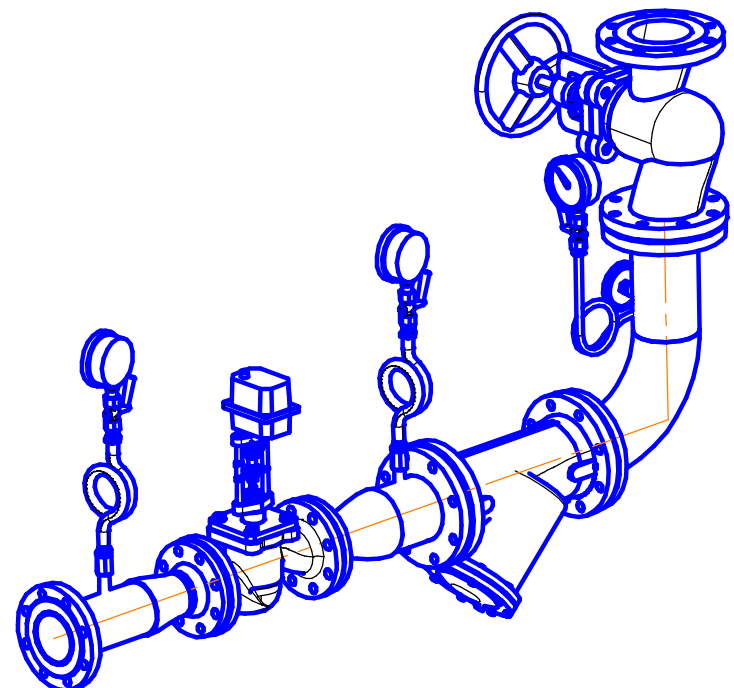
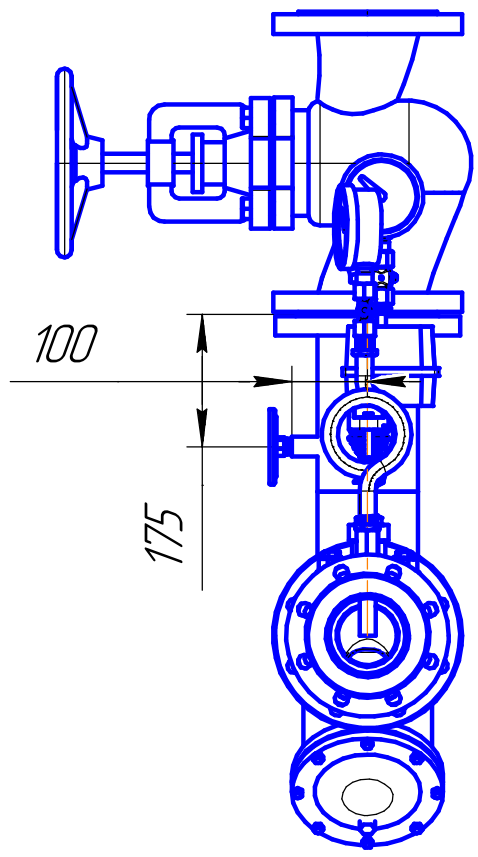


БИТП 420 01 000

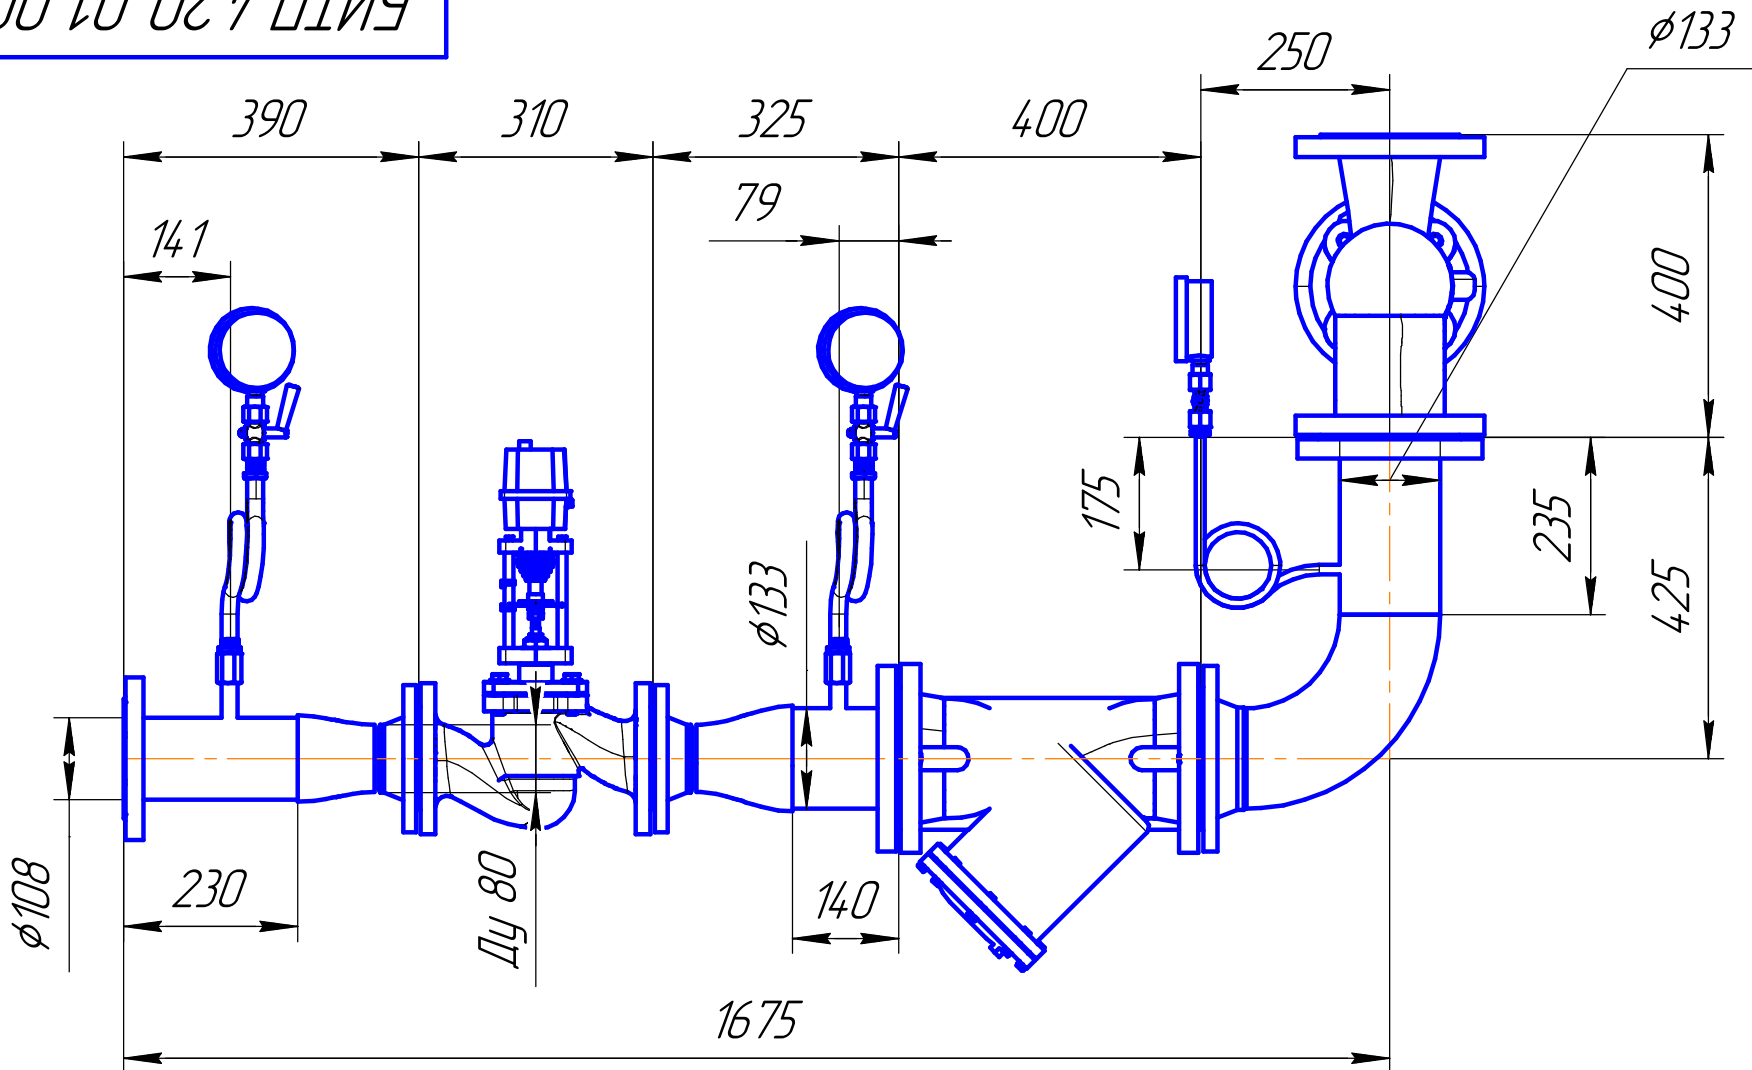

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		21		Отвод 90-133 х 4-09Г2С ГОСТ 17375-2001	1	
		24		Переход К-1-114,3 х 3,6-88,9 х 3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001	1	
		25		Переход К-1-139,7 х 4-88,9 х 3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001	1	
		20		Фланец 1-100 А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	1	
		27		Фланец 1-125 А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	2	
		22		Фланец 1-80-16 Ст3сп ГОСТ 12821-80	2	
		22		Фланец 1-125-16 Ст3сп ГОСТ 12821-80	1	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Оплетаев Д.В.

БИТП 420 01 000

Линия1

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 2

263,51

1:10

АО "ТеплоКомплектМонтаж"

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Оборочные единицы		
				Клапан	1	
				Манометр с угловой трубкой краном 3х вн вн	1	
				Термометр биметаллический БТ 100мм 160С	1	
	9		1 Ду80 КПСР STmini	Манометр в сборе	1	
			1 Детали	Манометр в сборе	1	
			1 108х4,0 ГОСТ 10704-91			
			1 Труба Ст3сп ГОСТ 10705-80			
	16		2 133х5,0 ГОСТ 10704-91			
			1 Труба Ст3сп ГОСТ 10705-80			
			1 133х5,0 ГОСТ 10704-91			
	18		1 Труба Ст3сп ГОСТ 10705-80			
			1 V821-125 3d			
			1 KV16 Ду125 Ру16			