

БИТП 420 04 000

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

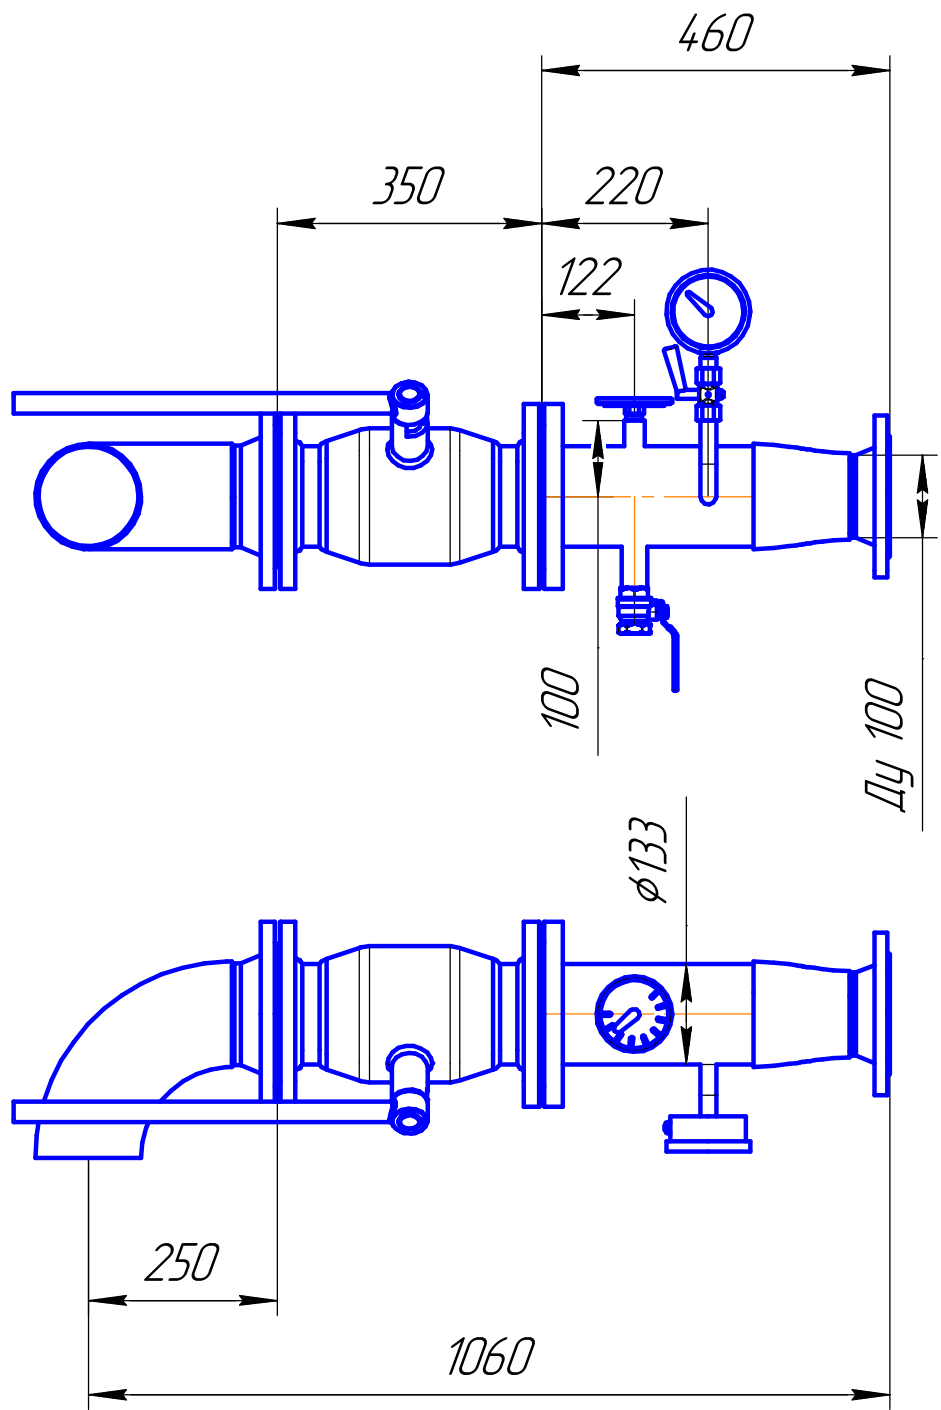

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		10		Отвод 90-1-139,7 х 4-09Г2С ГОСТ 17375-2001	1	
		4		Переход К-1-139,7 х 4-114,3 х 3,6-09Г2С ГОСТ 17378-2001	1	
		8		Фланец 1-125 А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	1	
		5		Фланец 1-100-16 Ст3сп ГОСТ 12821-80	1	
		9		Фланец 1-125-16 Ст3сп ГОСТ 12821-80	1	

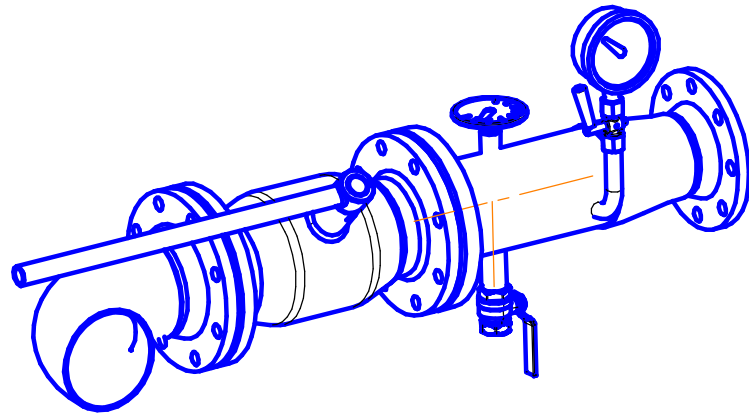

					БИТП 420 04 000			
					ЛИНИЯ 4	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Оплетаев Д.В.					58,95	1:10
Пров.								
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						АО "ТеплоКомплектМонтаж"		
Утв.								

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		2		манометр	1	
		2		Термометр биметаллический БТ 100мм 120С	1	
				Детали		
		2	DN125 НП ФИ PN16	Кран шаровой	1	
		3		133х5,0 ГОСТ 10704-91 Труда Ст3сп ГОСТ 10705-80	1	L=0.28
		13		Труда 25х3,2 ГОСТ 3262-75	1	L=0.12
		2		Кран шаровый БОЛОГОВСКИЙ 34.503 Ду 25	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата